



CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE VÁLVULA DE SEGURANÇA

Certificado N°: 178529

Empresa: Engcan Engenharia Ltda

Cliente: Fundacao Universidade Federal do Pampa

Data de Emissão: 01/10/2025

Data de Validade: 01/10/2028

Dados do Instrumento Padrão Utilizado

Instrumento: Manômetro PI

Certificado de Calibração do Instrumento:

Fabricante: Genebre

Valor de uma Divisão: 0,5 Bar

N° de Série: 593

Faixa de Escala: 0,00 a 25,00 Bar

Tipo: Analógico

Incerteza de Medição: 0,87%

Descrição da Válvula

Fabricante: Chaochao

Fluido de Teste: Água

Modelo: AXD2

N° Lacre: 178529

Conexão: Rosca

Diâmetro: 1/4" NPT

Localização: Compressor VP-03, N° de Série 0432304

Teste de Recepção

Pressão de Abertura: 8,8 Bar

Pressão de Fechamento: 8 Bar


1° Teste: 8,8 Bar

2° Teste: 8,8 Bar

3° Teste: 8,9 Bar

ASME: VIII (X) I ()

Registros Fotográficos

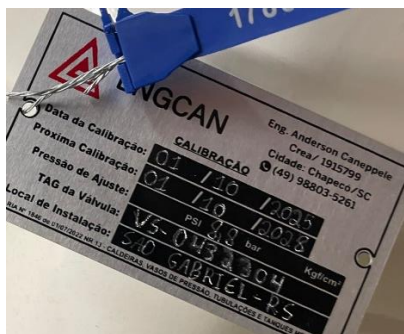

Resultado

☒ **Aprovado**

☐ **Reprovado**

Eng° Anderson Luis Caneppele
Engenheiro Mecânico
CREA-SC: 191579-9